



1. Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung

Jahreshöchstlast (Summe aller Einspeisungen)

2.906 kW

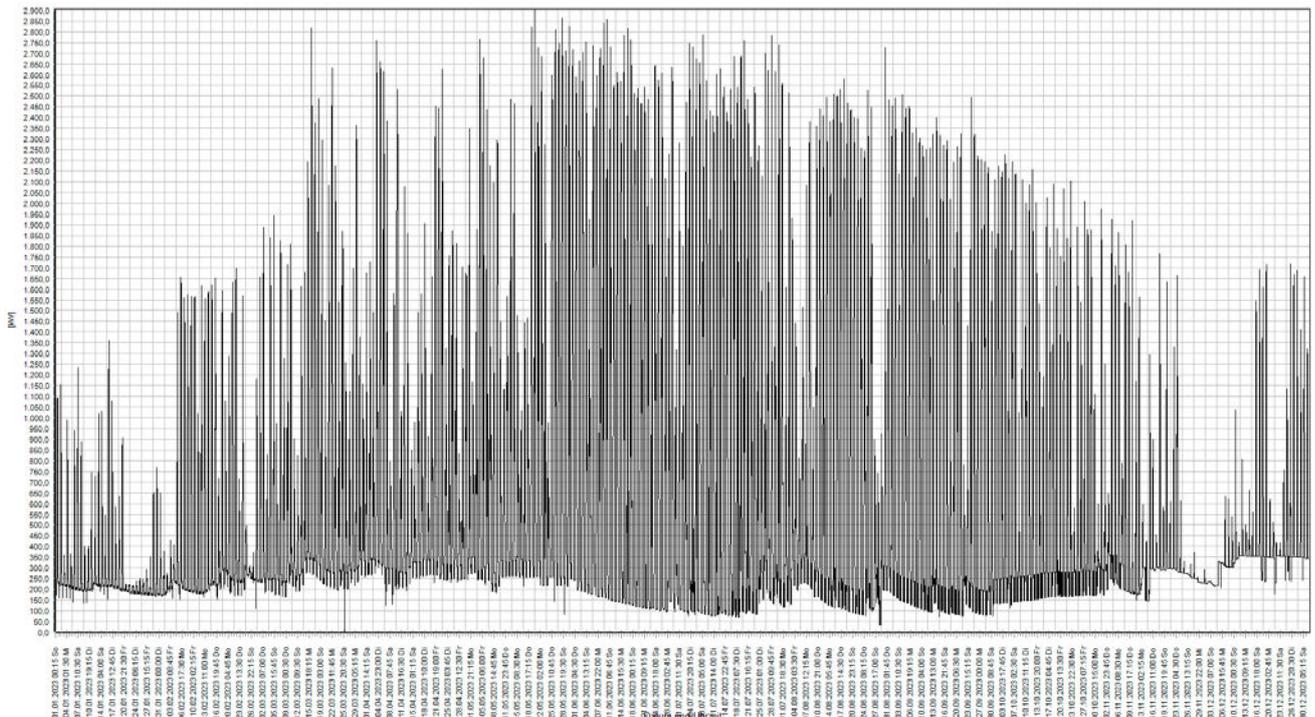

2. Netzverluste

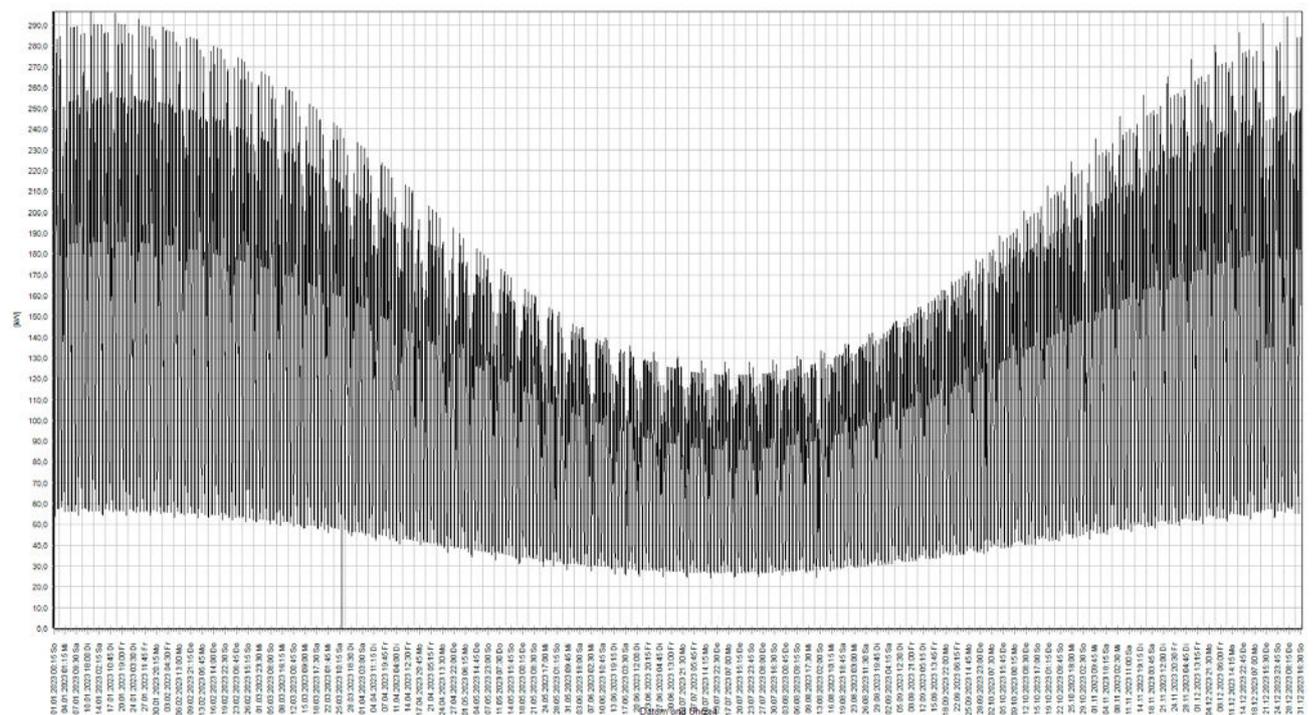


3. Summenlast

Nicht leistungsgemessene Kunden
Netzverluste

3.043 kW
296 kW

4. Restganglinie

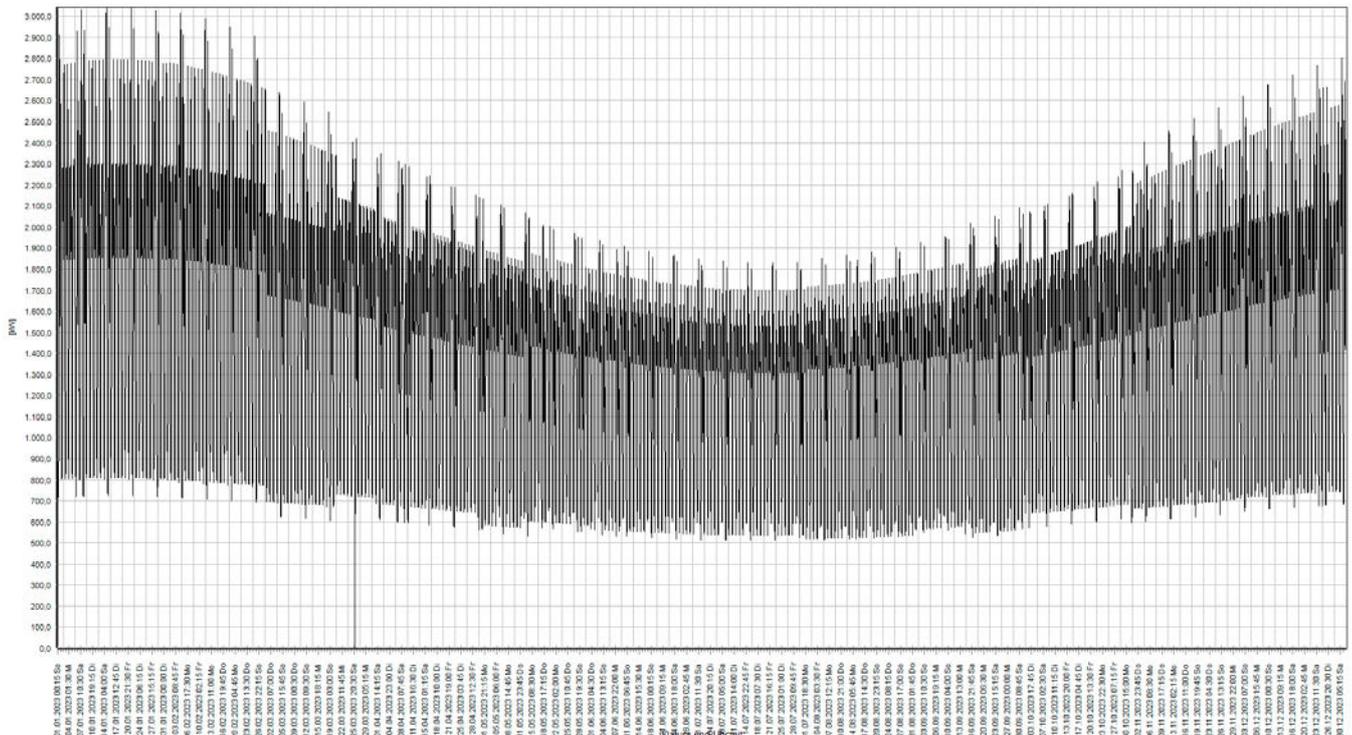

5. Höchstentnahmelast je Netzebene und Bezug aus der jeweils vorgelagerten Netzebene


Netz- oder Umspannebene		MS	MS/NS	NS
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	kW	3.606	3.570	2.965
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh/a	14.314.975	14.134.994	10.209.896

6. Summe der Einspeisungen pro Spannungsebene


Netz- oder Umspannebene		MS	MS/NS	NS
Einspeisung pro Spannungsebene	kW	3.606	3.570	3.240

Veröffentlichung nach EnWG §23c (3) und StromNEV § 10 – Daten des Jahres 2023

Summe aller Einspeisungen in die Mittelspannung

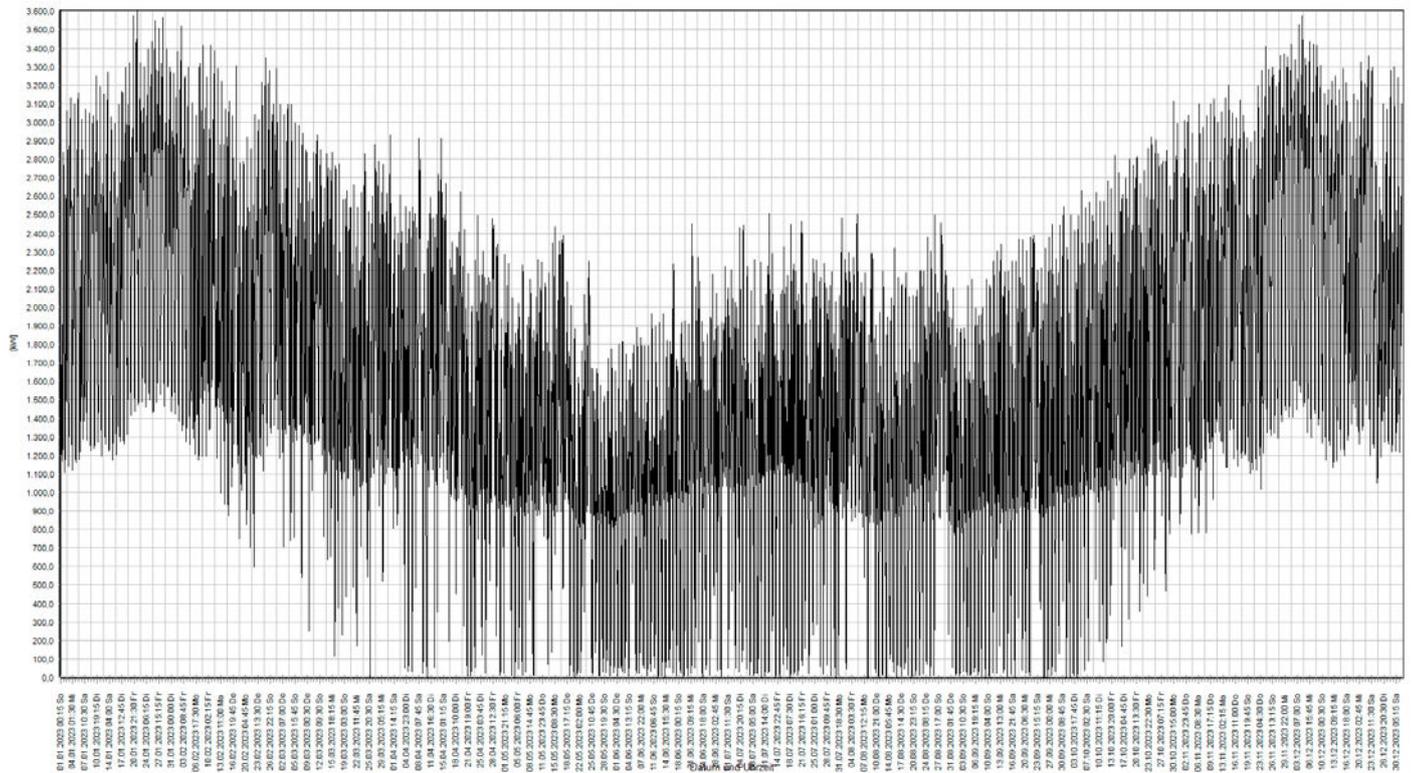


Summe aller Einspeisungen in die Umspannung Mittelspannung / Niederspannung

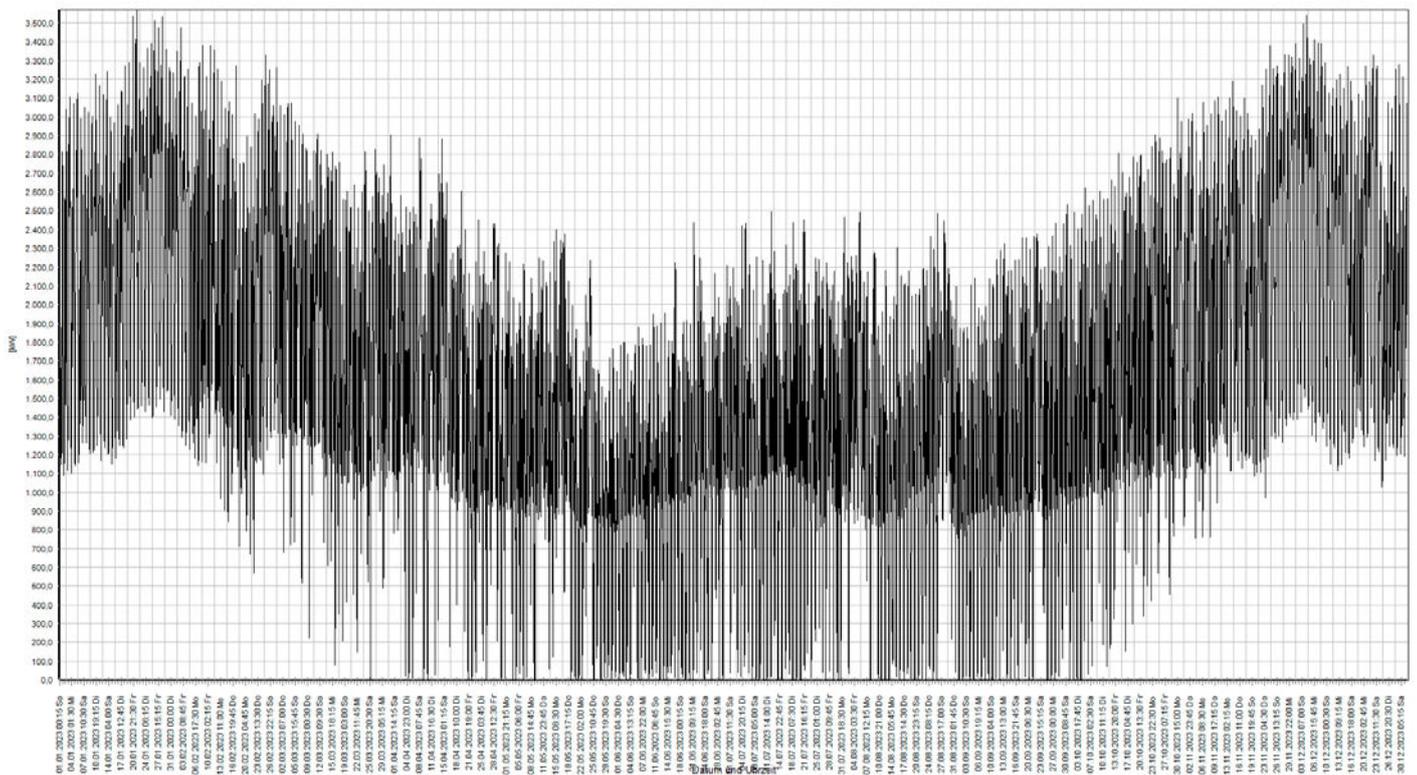

Veröffentlichung nach EnWG §23c (3) und StromNEV § 10 – Daten des Jahres 2023

Summe aller Einspeisungen in die Niederspannung

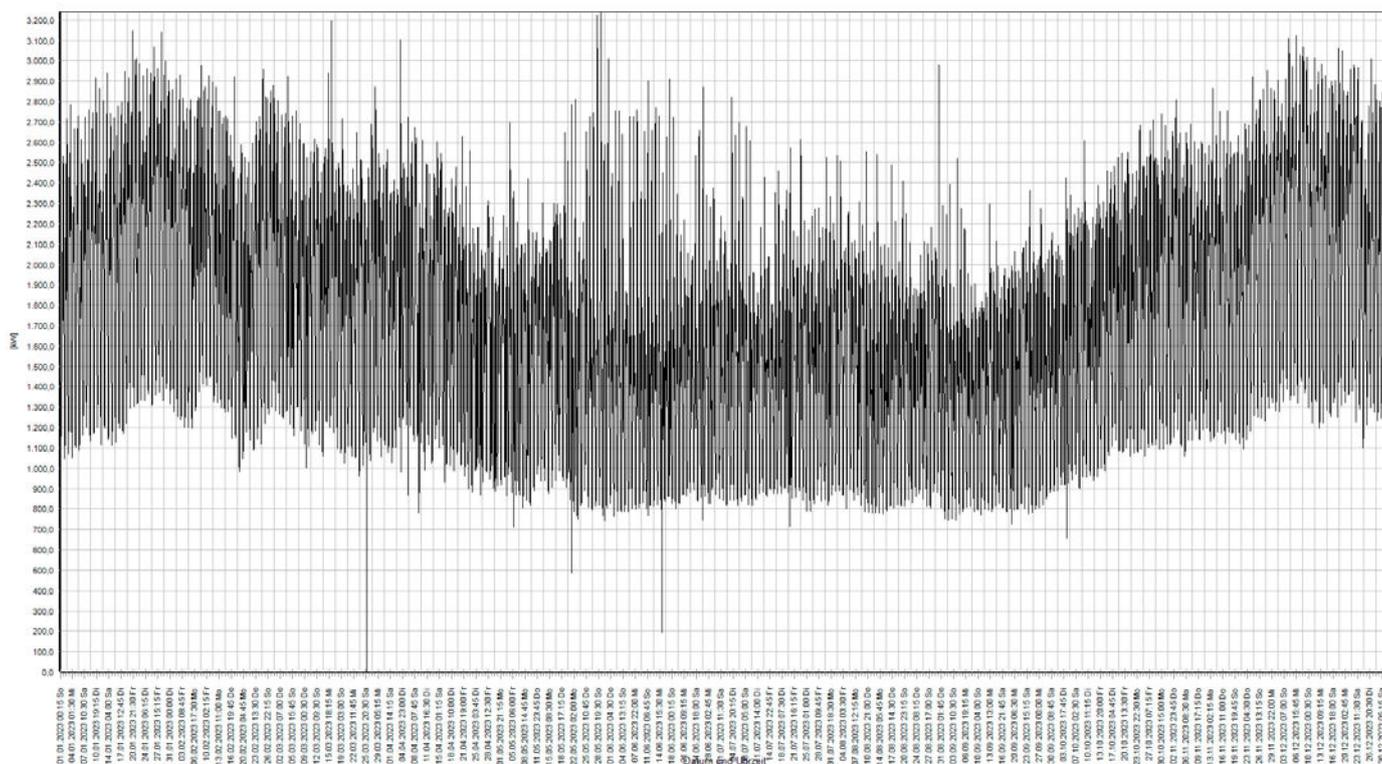

7. Mengen und Kosten der Verlustenergie

Netz- oder Umspannebene		Summe	MS	MS/NS	NS
Verlustenergie	kWh/a	1.056.566	12.679	31.697	1.012.190
Beschaffungspreis	ct/kWh	14,37	14,37	14,37	14,37
Kosten Verlustenergie	€/a	151.829	1.822	4.555	145.452